

CORTE DE NEUTRO


NEUTRAL SEPARATED

AVEC COUPURE DU NEUTRE

Control backup con protección de sobretensión

Backup control with overvoltage protection

Commande backup avec protection contre le surtension

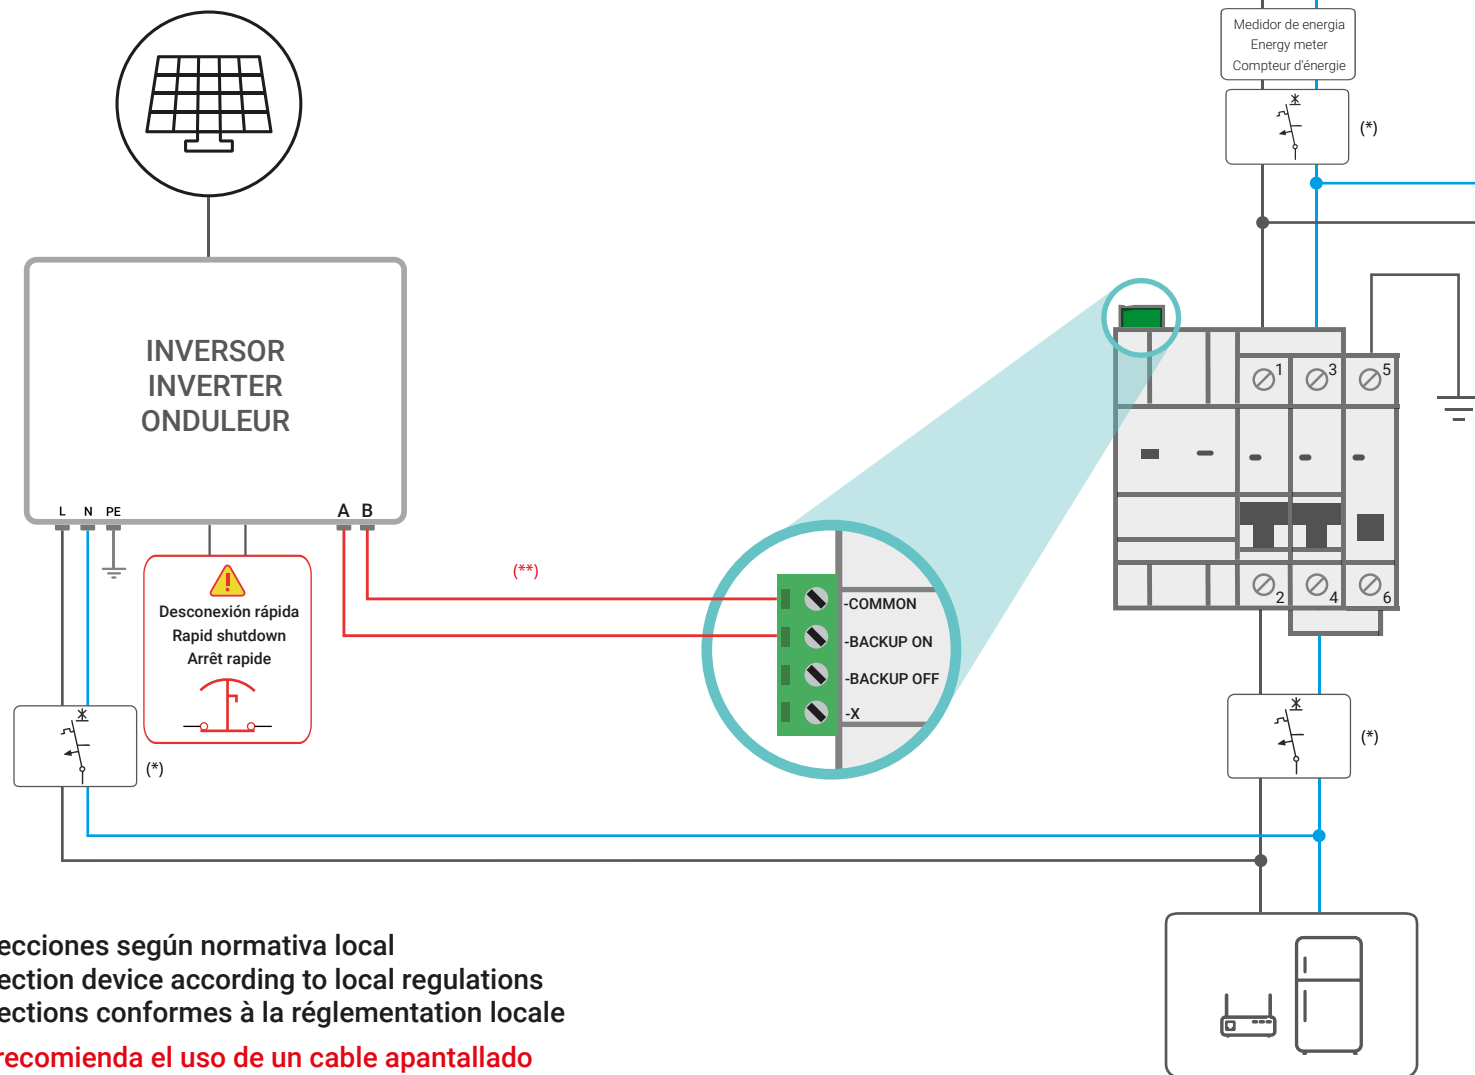

(*) Protecciones según normativa local

(*) Protection device according to local regulations

(*) Protections conformes à la réglementation locale

(**) Se recomienda el uso de un cable apantallado

(**) The use of a shielded cable is recommended

(**) L'utilisation d'un câble blindé est recommandée

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

COMBI-PRO-MAX 2.1



Escanea
Scan
Scannez

Cargas críticas
Critical loads
Charges critiques

Cargas no esenciales
Non-essential loads
Charges non essentielles

Terminales Backup del inversor Backup inverter terminals Terminaux backup de l'onduleur		
INVERSOR INVERTER ONDULEUR	A	B
HUAWEI SUN2000-(2KTL...6KTL)-L1 SUN2000-(8K...10K)-LC0 SUN2000-(3K...6K)-LB0	5 GND	8 DI2
KOSTAL PLENTICORE MP G3 (Necesita resistencia de 6,8 kΩ) (Requires a 6.8 kΩ resistor) (Nécessite une résistance de 6,8 kΩ)	GND	In1
GROWATT MIN-(2500...6000)-TL-XH	8	3
SIGENERGY SIGENSTOR SP SIGEN HYBRID SP2	DI1	GND